


## PRESCRIZIONI


Le tubazioni devono essere posate su di un letto di sabbia lavata avente spessore non minore di 10 cm e devono essere ricoperte superiormente con uno strato di almeno 10 cm di spessore di materiale identico a quello del letto di posa.


Il riempimento dello scavo deve essere realizzato con materiale di risulta privo di elementi aventi diametro maggiore di 15 cm.

LE TUBAZIONI INTERRATE SONO in PeAD UNI 7611+FA1 per i tubi e Norma UNI 7612+FA1 per i raccordi. Le tubazioni sono prodotte con materie prime omologate dall'IIP e rispondenti alle prescrizioni della Circolare DGSIP nr. 102/3990 del 02.12.1978 del Ministero della Sanità per i materiali plastici destinati al contatto con acqua potabile.

Le tubazioni vengono posate secondo le indicazioni riportate in legenda

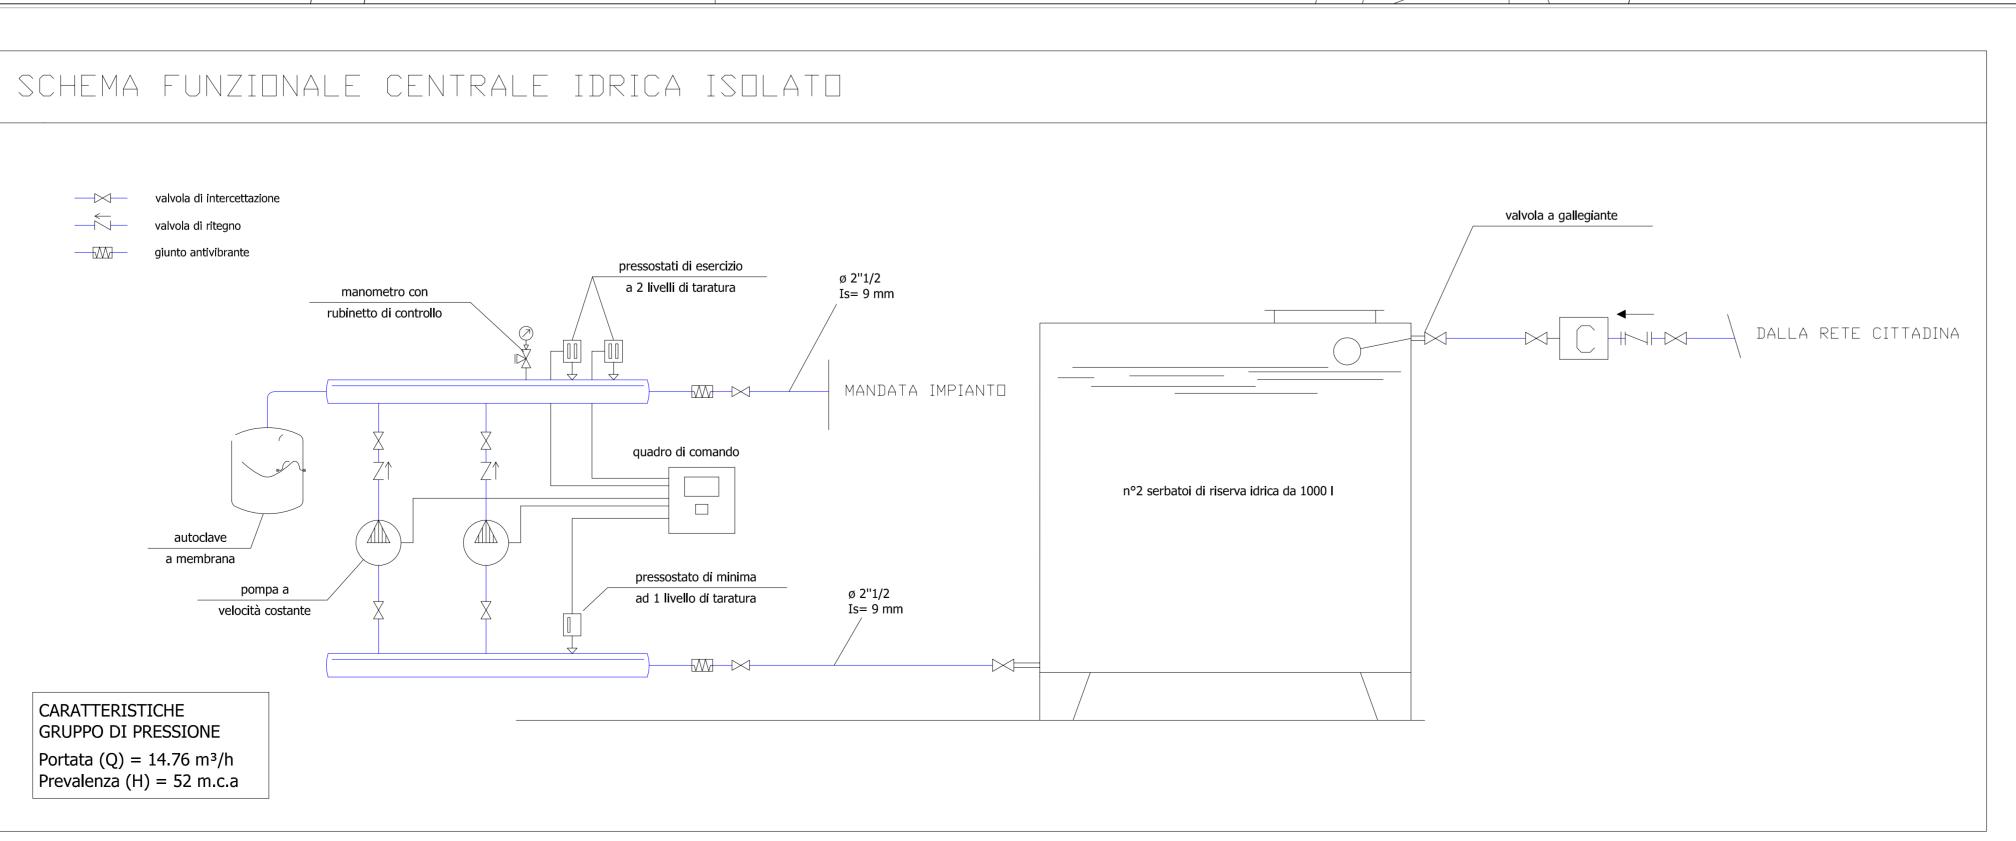

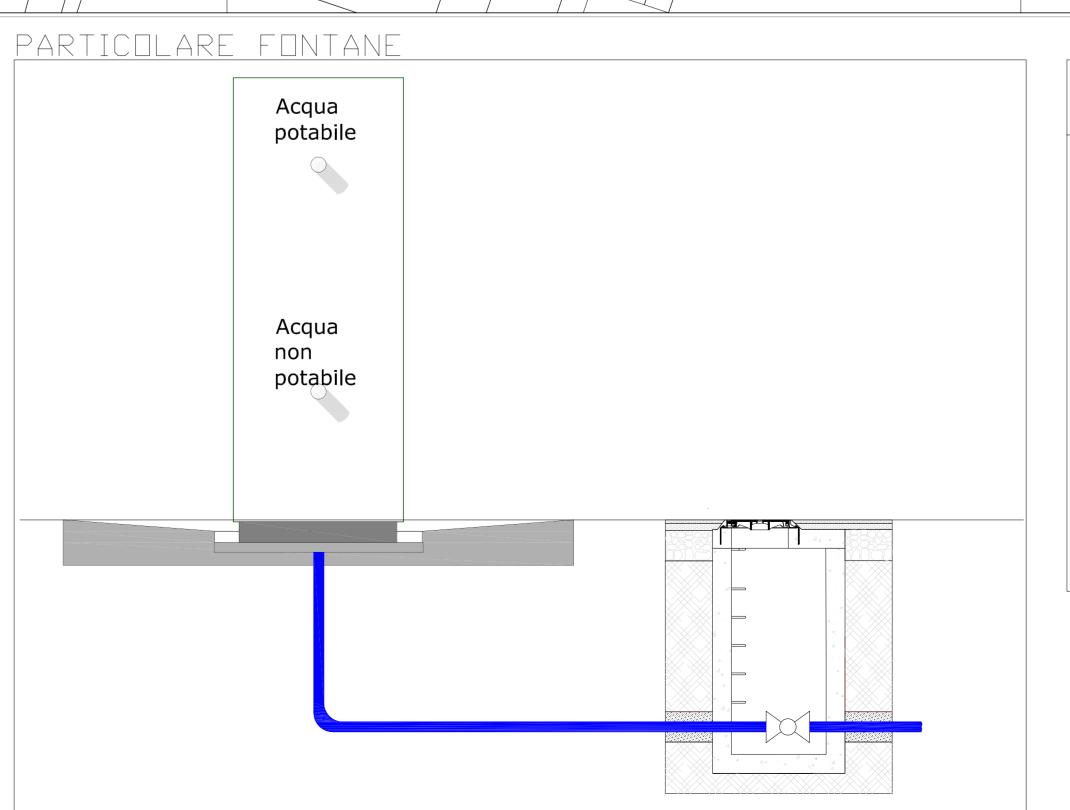

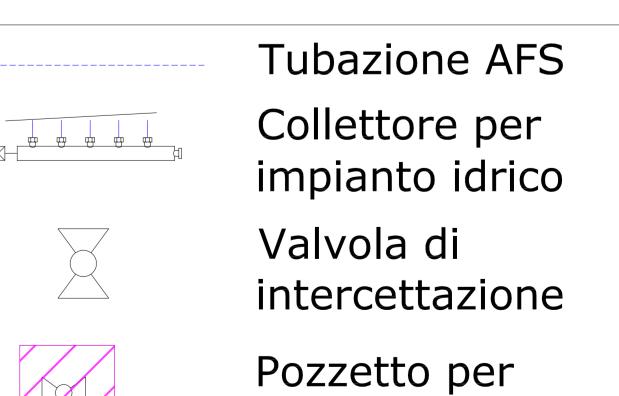

irrigazione